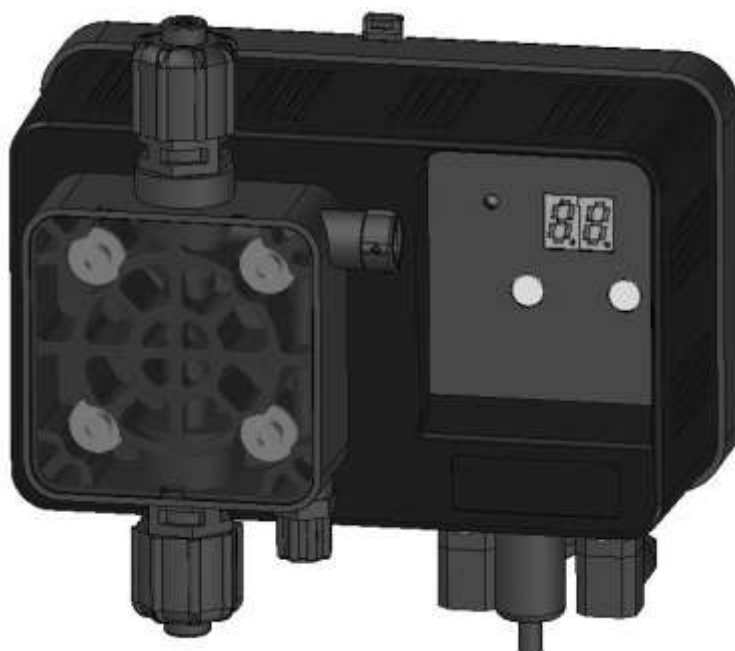




DÁVKOVACÍ ČERPADLO ME1S – pH ECO

NÁVOD K OBSLUZE

1)

CZ Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund, na displeji se objeví dříve uložená hodnota.

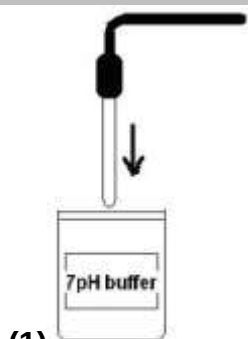
Postupně krátkými stisky tlačítka SET můžete vybrat žádanou hodnotu v rozmezí 6,0 a 8,0.

Jakmile je hodnota vybrána, počkejte 5 sekund bez zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka a hodnota se automaticky uloží.

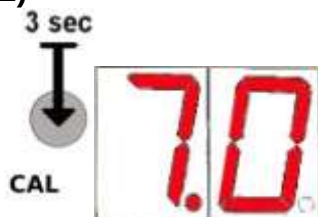
KALIBRACE

Kalibrace elektrody může vyžadovat několik minut. Pro správnou kalibraci je nutné dodržet pořadí postupu uvedeného níže.

Ujistěte se, že pufr používaný při kalibraci vždy odpovídá nastavené hodnotě, a že není znečištěný.

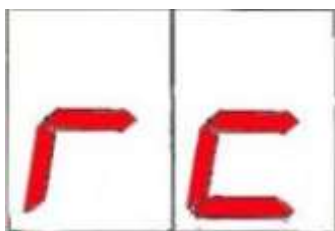
**(1)**

Ponořte sondu do pH7 pufru. Počkejte několik sekund pro stabilizaci čtení.

(2)

Stiskněte tlačítko CAL po dobu 3 sekund, na displeji začne blikat hodnota 7,0.

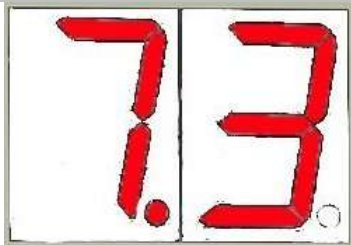
Po kalibraci sondy přestane hodnota blikat a objeví se zase pevná hodnota pH 7.

(3)

Pokud na konci kalibrace se na displeji zobrazí nápis "rc", stiskněte tlačítko Cal tlačítko pro ukončení a vraťte se zpět a opakujte postup.

Pokud po druhém pokusu psaní "rc" se znovu objeví, je třeba vyměnit sondu, protože tato nefunguje správně

FUNKCE A VIZUALIZACE



Během provozu se zobrazuje aktuální hodnota pH vidět na displeji,

Čerpadlo funguje proporcionálně v rozsahu + 1.0pH nad žádanou hodnotu, maximální počet impulsů za minutu 130.

Funkční příklad:

Žádaná (nastavená) hodnota je 7,3 pH

Skutečná hodnota vody je vyšší než 8.3pH, čerpadlo dává s frekvencí 130 impulsů / min.

Skutečná hodnota vody je vyšší než 7,8pH, čerpadlo dává s frekvencí 65 impulsů / min.

Skutečná hodnota vody je stejná nebo nižší než 7,3pH , čerpadlo nebude dávkovat.

STANDARDNÍ NASTAVENÍ

SETPPOINT: **Set = 7.3 pH**

- PROPORCIONÁLNÍ REŽIM : **+ 1,0pH (PRŮTOK 5l/h)**
- Přednastaveno pro dávkování : pH Minus / kyselina

Funkce alarmu

Vestavěná bezpečnostní funkce alarmu zamezuje dávkování čerpadla naprázdno, kdy dojde chemický prostředek, nebo předávkování pro případné špatné fungování sondy.

Pokud se nedosáhne požadované hodnoty po nadávkování 2 litrů chemikálie , čerpadlo přejde do módu Alarm. Zastaví se dávkování, na displeji se objeví nápis "AL" a LED signalizace se rozsvítí.

Vypnout Alarma je možné stisknutím tlačítka SET po dobu 3 sekund. Ověřte však, je – li dostatek chemikálie popř. ověřte funkci sondy kalibrací.